



日立空冷ヒートポンプ式パッケージエアコン 店舗用室外ユニット 寸法図

型式:
RAS-GP140RSH3
RAS-GP160RSH3

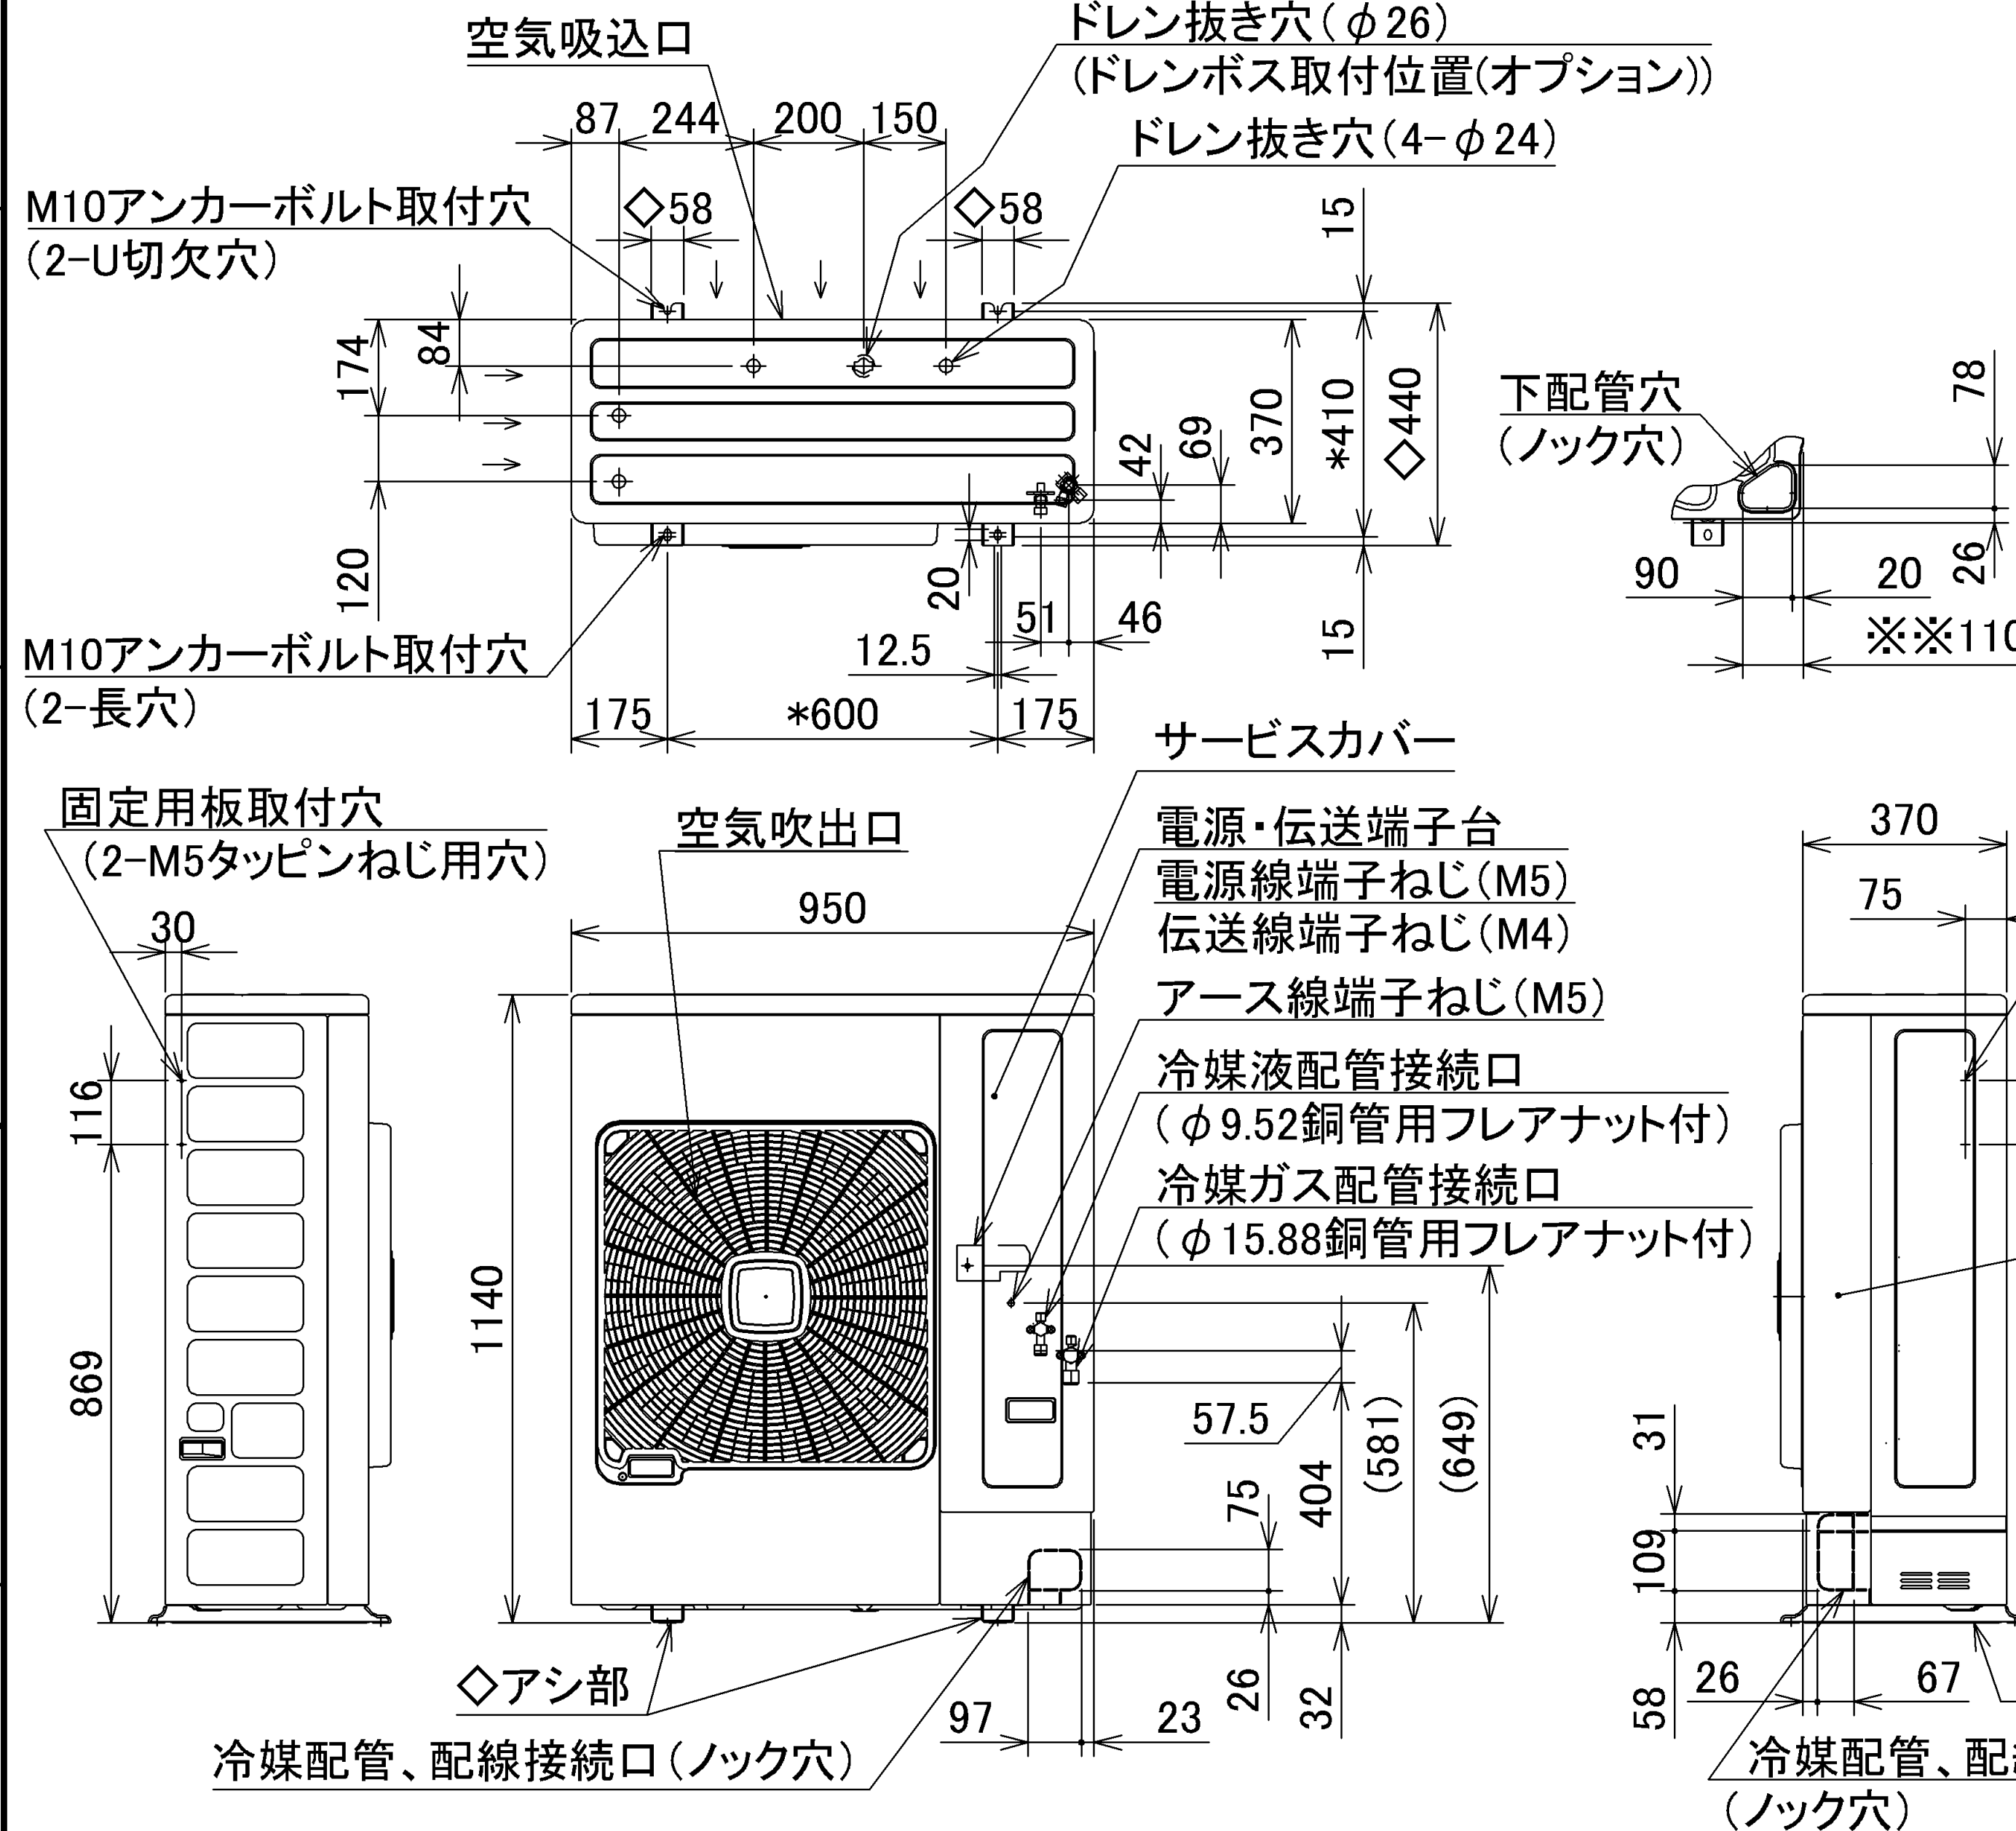

据付所要スペース

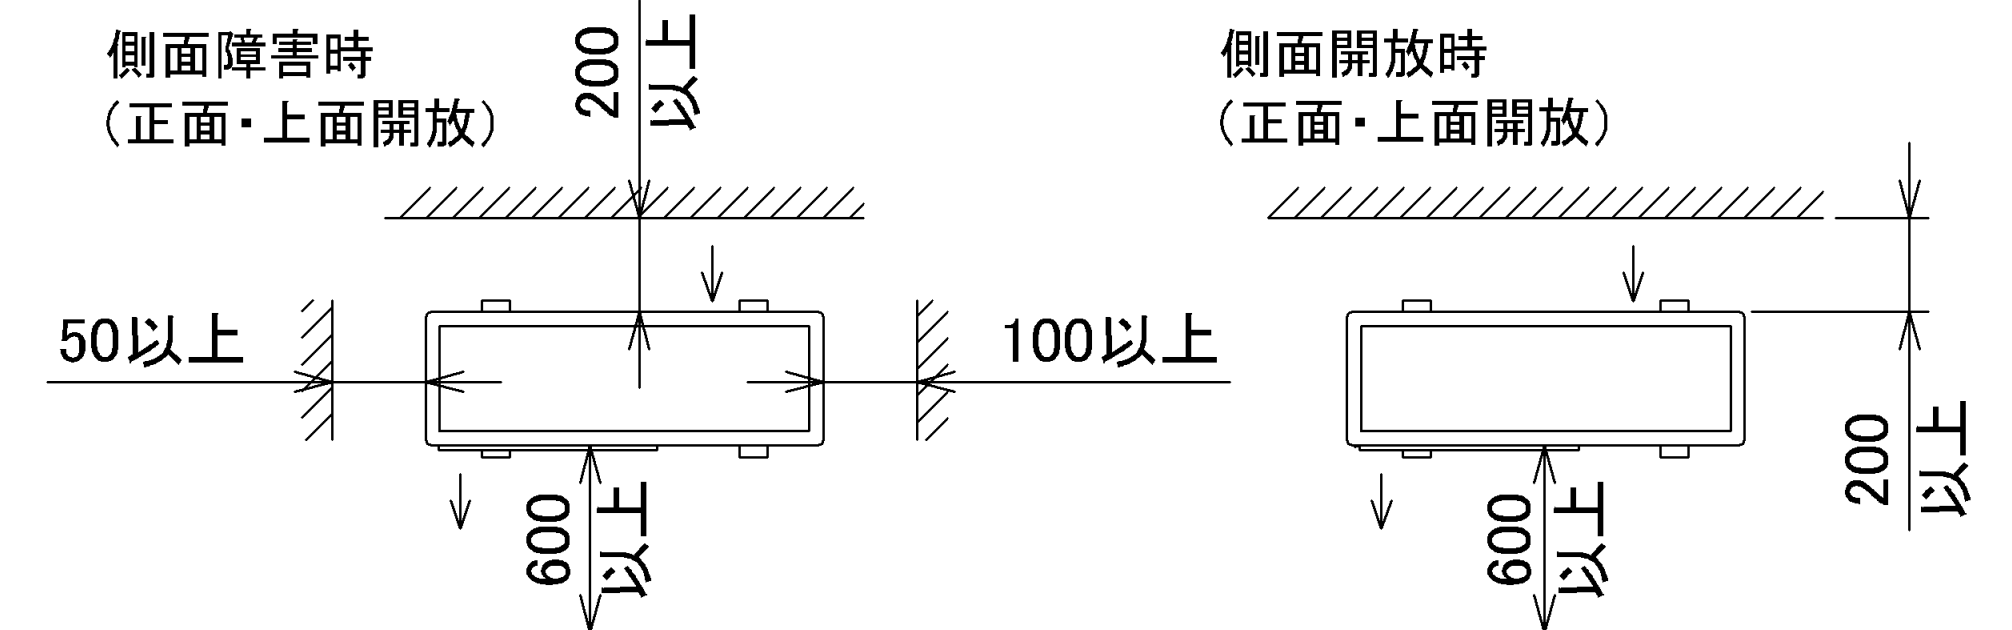

〈ドレン水排水について〉

- 暖房運転や除霜運転をしているときにドレン水が排出されます。
また雨水も排出されます。
- ①水はけの良いところを選ぶか排水溝を設けて排水してください。
 - ②通路の上方に設置すると水滴が落下しますので避けてください。
やむを得ず設置する場合は、二次ドレンパンを設けて排水処理を実施してください。

〈据付場所について〉


- 逆風(プロペラファンに向かって吹く風)の当たらない場所に設置してください。
雪が製品内部に侵入することを防止するためです。

〈強風が製品に当たる場所での設置について〉

- ①強度が十分で安定した場所に基礎工事を行い、しっかりと固定してください。
- ②製品の吹出口に強風が当たらないように設置してください。
- ③強風が吹出口に当たる場合は、防風セット(オプション)をご使用ください。
詳細は据付点検要領書をご参照ください。

注 記

1. 本機は、配管長30mまでのチャージレス機です。
配管長が30mを超える場合は、現地にて冷媒を追加する必要があります。
2. 阻止弁はキャビネット内部にあります。
3. ※※110寸法を確保していただければ、縁石等の土台との干渉なく下配管工事ができます。
4. *印寸法は、アンカーボルト取付穴ピッチ寸法を示します。
5. 室外ユニットを設置する際は、必ずアシ部(◇部)全面で荷重を受けてください。
基礎・架台等に設置する場合や、防振マットを取り付ける場合もアシ部全面で荷重を受ける
構造としてください。詳細は据付点検要領書をご参照ください。

記号		来歴			
	品名	寸法図	投影法	尺度	単位
				NTS	mm
日立ジョンソンコントロールズ 空調株式会社		清水図番		作成日	
		GA16381UG67		2022-12-13	