



1 2 3 4 5 6 7 8

NN0024583








日立ルームエアコン壁掛ZJシリーズ
室内ユニット寸法図

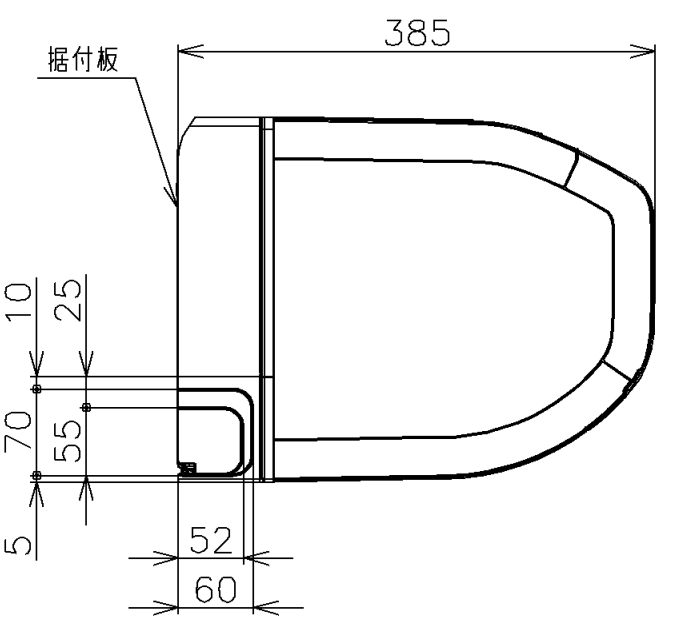

ワイヤレスリモコン

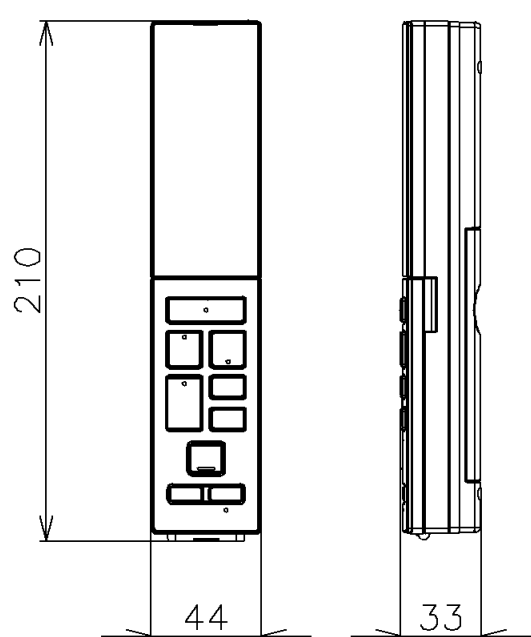


リモコンホルダー

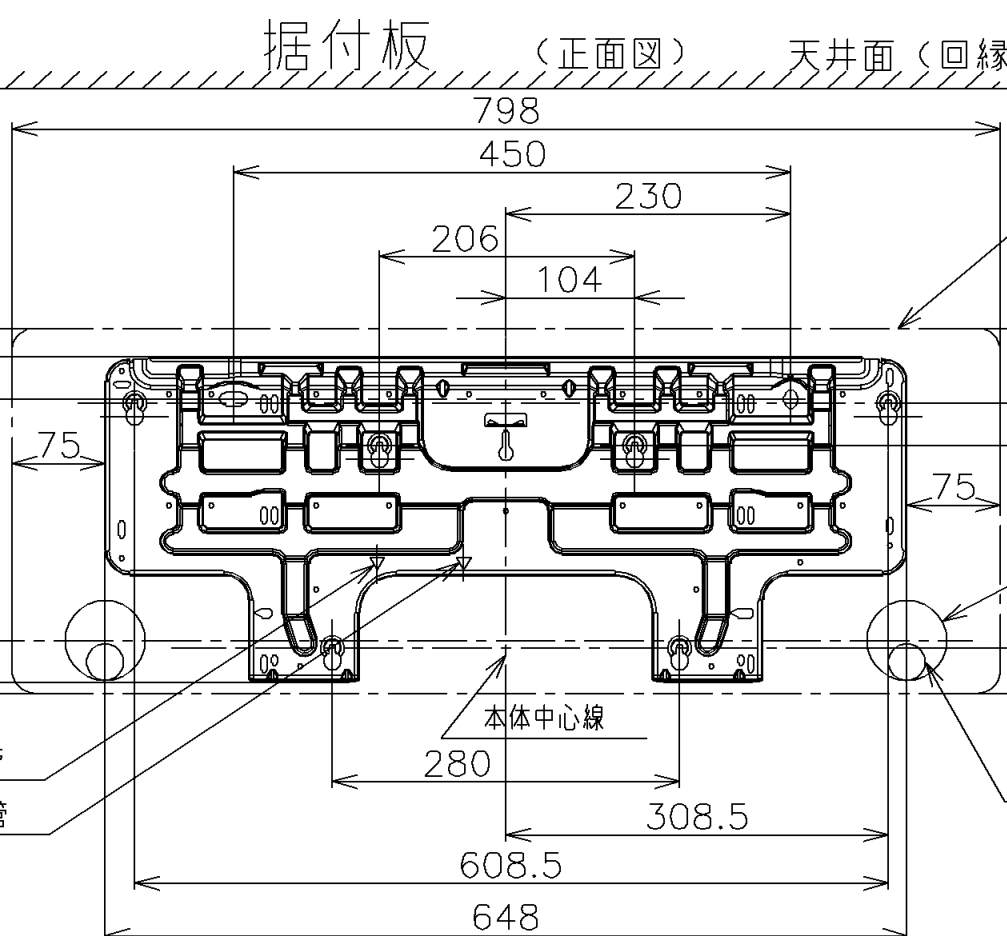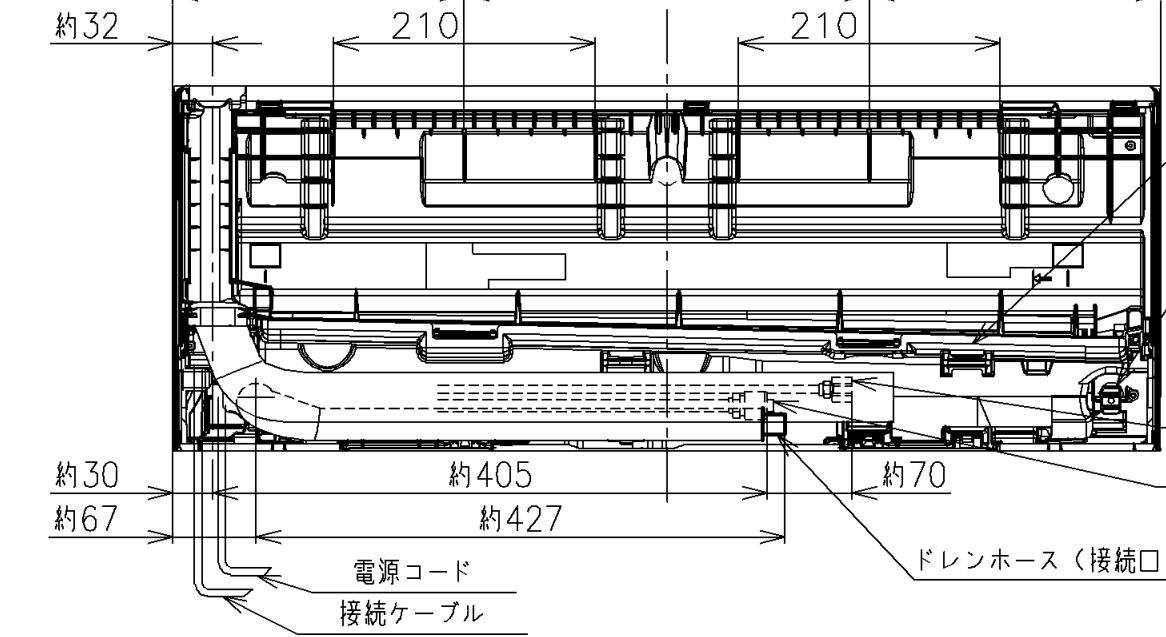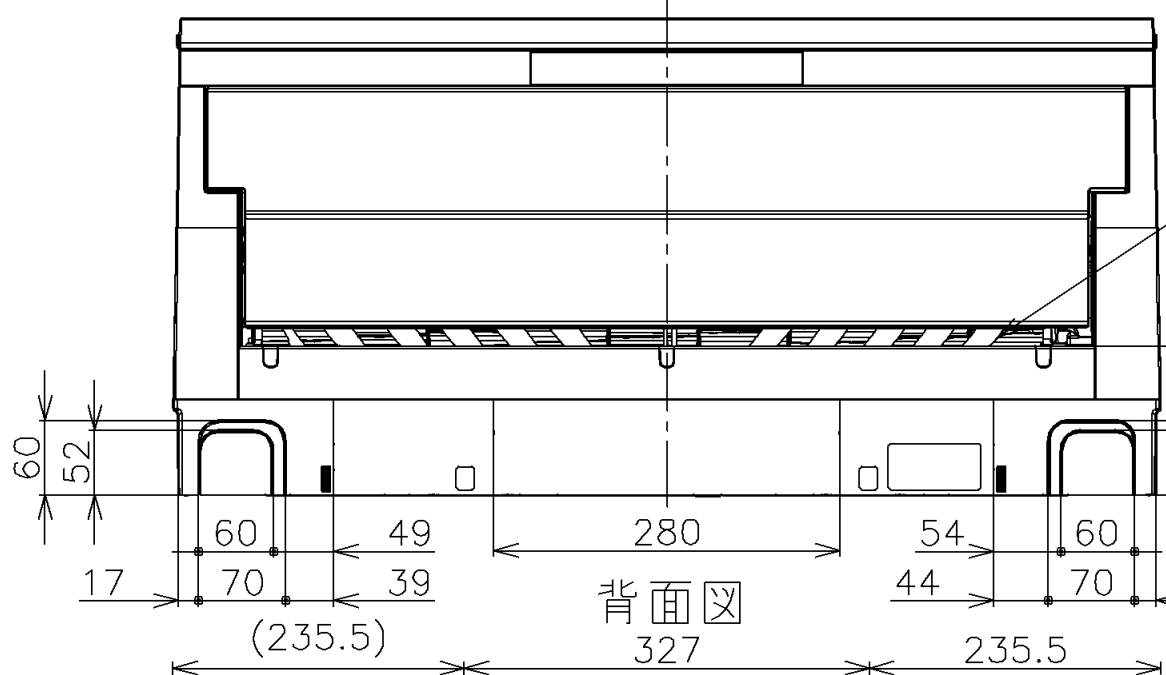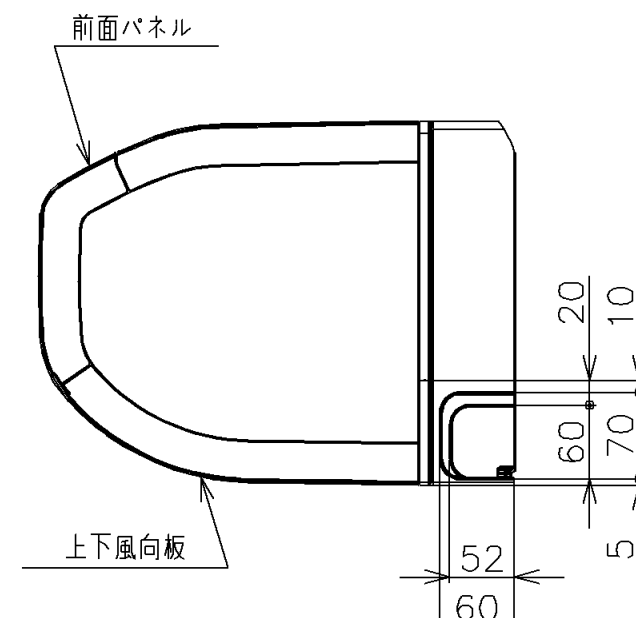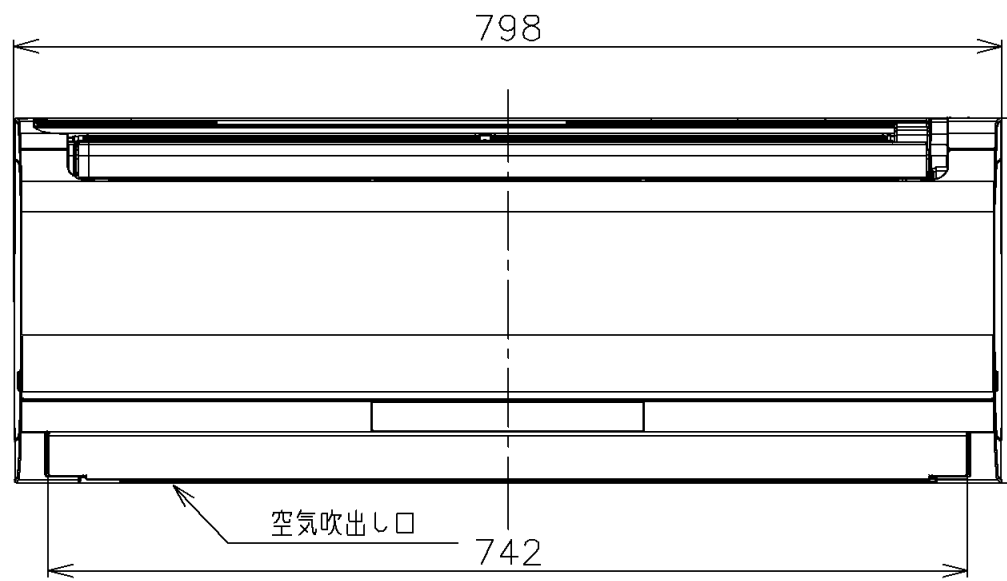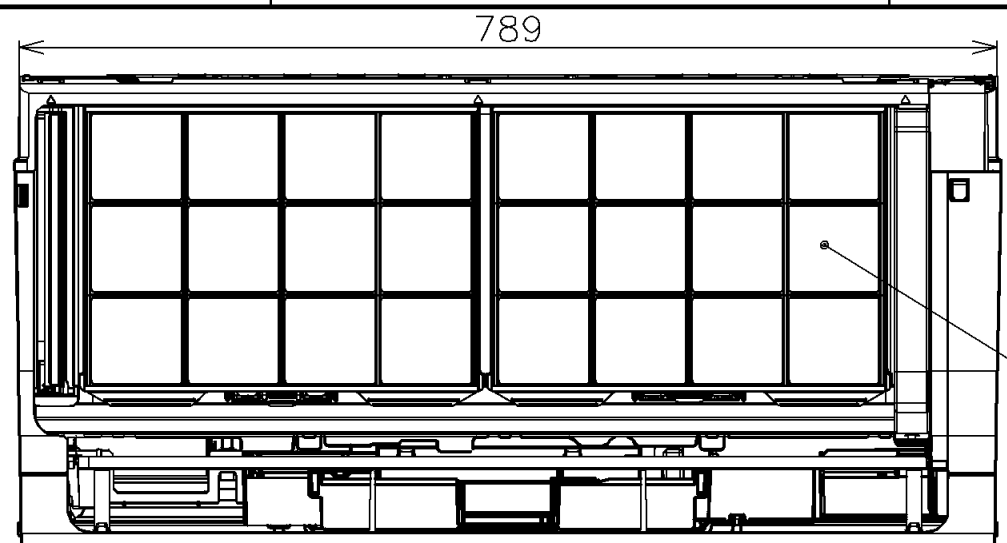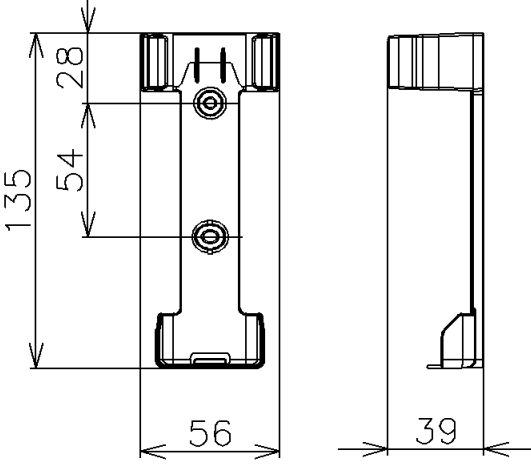



ツェイトイ
ドレンキャップ接続部
※横引き配管を行う時はドレンホースとドレンキャップを交換してください。
細径配管 (φ6.35) 接続用
太径配管 (φ9.52) 接続用: RAS-ZJ22N~ZJ56N2
太径配管 (φ12.7) 接続用: RAS-ZJ63N2, ZJ71N2
電源コード
接続ケーブル
ドレンホース (接続口: φ16)

室内機サービススペース

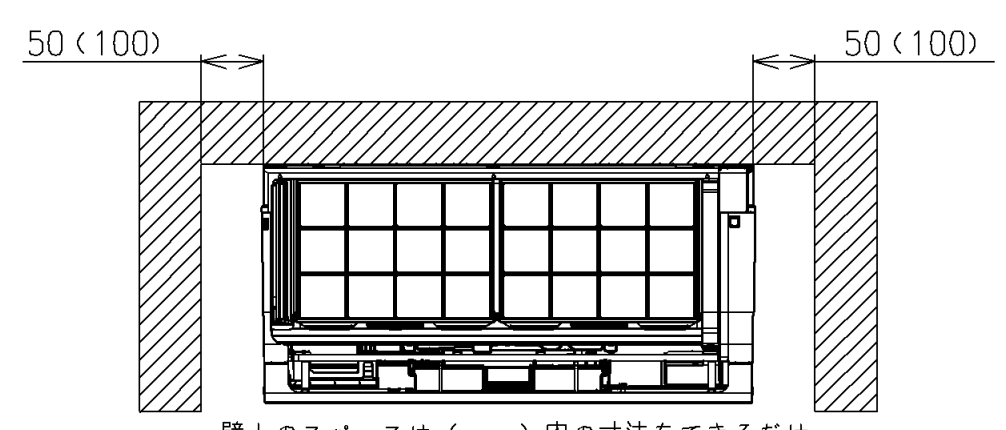

壁とのスペースは () 内の寸法をできるだけ確保してください。


※室内機の背面で配管接続する場合は110mm以上

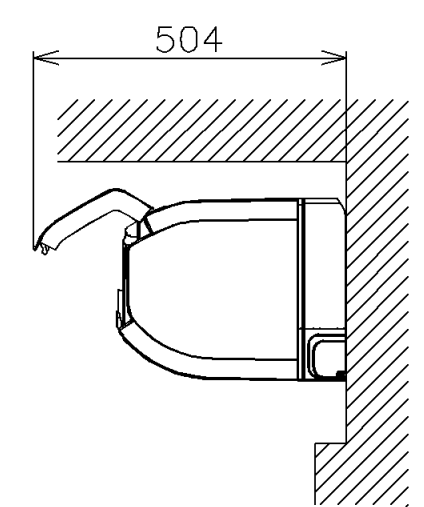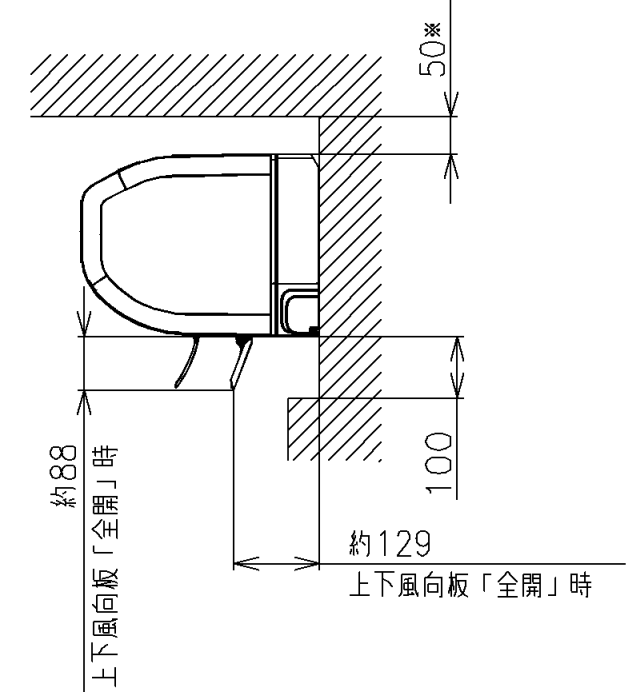


注記

- 室内機のサービススペースは左・右が50mm、上が50mm、下が100mm必要です。カーテンレール、カーテンボックス等の上に設置する場合は、風の流れを損なわない寸法を確保してください。
- 配管は太径、細径とも断熱してあるものを使用します。
- 配管は長さ20m以内です。
- 室内・室外機の配管落差は10m以内です。
- プラグの形状
RAS-ZJ22N, ZJ25N (I)
RAS-ZJ28N, ZJ36N (II)
RAS-ZJ40N2~ZJ71N2 (A)
6. 電源コードの長さ

[左側] RAS-ZJ22N, ZJ25N 約1.0m
RAS-ZJ28N, ZJ36N 約0.6m
RAS-ZJ40N2~ZJ71N2 約0.6m
[右側] RAS-ZJ22N, ZJ25N 約1.7m
RAS-ZJ28N, ZJ36N 約1.3m
RAS-ZJ40N2~ZJ71N2 約1.3m

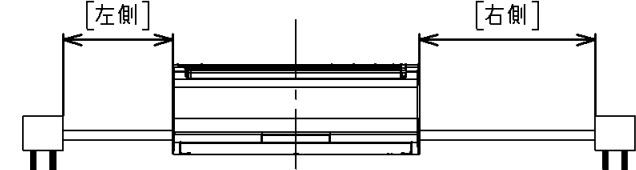

- 接続ケーブルは、φ2.0×3の単線Fケーブルを使用します。

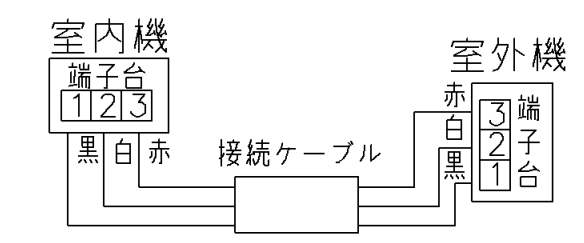

適用機種

RAS-ZJ22N
RAS-ZJ25N
RAS-ZJ28N
RAS-ZJ36N
RAS-ZJ40N2
RAS-ZJ56N2
RAS-ZJ63N2
RAS-ZJ71N2

SIGNATURE		DATE	PROJECTION	SCALE	TITLE
DWN.	S.Nakamura	2023-01-17	⊕	NTS	2023年度ZJシリーズ寸法図
CHKD.	K.Yokoyama	2023-01-17			
APPD.	K.Hosokawa	2023-01-18			
			Hitachi-Johnson Controls Air Conditioning, Inc.		TOCHIGI DWG. No.
			3YAA NN0024583		REGD. 2023 0118



001